

Prüfbericht Nr. 20/1211 Test report No. 20/1211



Currenta GmbH & Co. OHG
ANT-MA-Brandtechnologie
CHEMPARK, Gebäude B 411
D-51368 Leverkusen

Berichtsdatum
Date of report 2020-07-24

brandtechnologie@currenta.de
www.brandversuche.de
www.fire-testing.eu

Auftraggeber
Client
IGP Pulvertechnik AG
Frau Zehnder
Ringstrasse 30
9500 Wil, Schweiz
corina.zehnder@igp-powder.com

Sitz der Gesellschaft: Leverkusen
Amtsgericht Köln, HR A 20833



Geprüftes Produkt
Product tested
IGP Korroprimer 60 + IGP DURAFace 58

Geprüfte Dicke
Thickness tested

1.16 mm (103 µm – 122 µm auf 1 mm Alublech)
1.16 mm (103 – 122 µm on 1 mm Aluminium sheet)

Prüfverfahren
Test method
ASTM E 162:2015a
Standard Test Method for Surface Flammability of Materials Using a Radiant Heat Energy source
ASTM E 162:2015a
Standard Test Method for Surface Flammability of Materials Using a Radiant Heat Energy source

Produktbeurteilung
Product assessment
NFPA 130:2017
Standard for Fixed Guideway Transit and Passenger Rail Systems
Chapter 8 - Vehicles
NFPA 130:2017
Standard for Fixed Guideway Transit and Passenger Rail Systems
Chapter 8 - Vehicles

Prüfergebnis Test result

Prüfdatum <i>Date of test</i>	Kenngroße <i>Parameter</i>	Ergebnis <i>Result</i>	Brennendes Abtropfen <i>Burning droplets</i>
2020-07-13	Flammenausbreitungsindex I_s <i>Radiant panel index I_s</i>	0.5	Nein <i>No</i>

Michael Halfmann
(Fachgebietsleiter Brandtechnologie)
(Head of Fire Technology Department)



Stefan Gierkink
(Sachbearbeiter Brandtechnologie)
(Fire Technology Department, Customer Support)

Inhalt

Contents

1. Produktangaben des Auftraggebers	3
1. <i>Product information provided by the client</i>	3
2. Angaben zur Prüfung.....	4
2. <i>Test details</i>	4
3. Prüfergebnisse	6
3. <i>Test results</i>	6
4. Hinweise	9
4. <i>Remarks</i>	9

1. Produktangaben des Auftraggebers

1. Product information provided by the client

Produktbezeichnung <i>Product designation</i>	IGP Korroprimer 60 + IGP DURAFace 58
Handelsbezeichnung <i>Trade name</i>	Keine Angabe <i>Not stated</i>
Produktbeschreibung <i>Product description</i>	Keine Angabe <i>Not stated</i>
Hersteller/Lieferant <i>Manufacturer/supplier</i>	IGP Pulvertechnik AG
Art des Produkts <i>Type of product</i>	Homogenes Produkt <i>Homogeneous product</i>
Probekörperaufbau <i>Specimen construction</i>	Zweischichtige Beschichtung <i>2-layer coating *</i>
Datenblatt/Zeichnung Nr. <i>Data sheet/drawing No.</i>	Keine Angabe <i>Not stated</i>
Farbe <i>Color</i>	Grau <i>Grey *</i>
Dicke <i>Thickness</i> (mm)	Aluminiumblech: 1 mm + ca. 120 µm Lackschicht <i>Aluminium sheet: 1 mm + approx. 120 µm painting *</i>
Flächenbezogene Masse <i>Mass per unit area</i> (kg/m ²)	Keine Angabe <i>Not stated</i>
Dichte <i>Density</i> (kg/m ³)	1.55 g/cm ³ (Beschichtungspulver) <i>1.55 g/cm³ (coating powder) *</i>
Einsatzbereich <i>Field of application</i>	Schienenfahrzeuge (aussen und innen) <i>Rail vehicle (exterior and interior) *</i>
Installationsbedingungen <i>Mounting conditions</i>	Ohne Hinterlegung <i>Without backing</i>
Zu prüfende Probekörperfläche <i>Specimen face to be tested</i>	Vorderseite, beschichtete Seite <i>Front, coated side *</i>
Weitere Angaben <i>Further details</i>	Keine Angabe <i>Not stated</i>


* Übersetzt durch Currenta / *Translated by Currenta*

2. Angaben zur Prüfung

2. Test details

Probekörper

Test specimens

Auftrags-Nr. <i>Order No.</i>		L00478A	
Datum des Probekörpereingangs <i>Date of specimen receipt</i>		2020-06-16	
Konditionierung <i>Conditioning</i>		Vortrocknung bei 60°C; ≥ 48 h bei (23 ± 3) °C und (50 ± 5) % r. F. <i>Predry at 60°C; ≥ 48 h at (23 ± 3) °C and (50 ± 5) % RH</i>	
Messdaten <i>Measured data</i>	Länge <i>Length</i>	(mm)	457.0
	Breite <i>Width</i>	(mm)	152.0
	Dicke <i>Thickness</i>	(mm)	1.16 mm (103 – 122 µm auf 1 mm Alublech) <i>1.16 mm (103 – 122 µm on 1 mm Aluminium sheet)</i>
	Flächenbezogene Masse <i>Mass per unit area</i>	(kg/m ²)	2.98
Farbe <i>Color</i>		Ähnlich RAL 7035 - Lichtgrau <i>Similar to RAL 7035 - Light grey</i>	
Fotos <i>Photographs</i>		Original	
		<i>Original</i>	
			
Anmerkungen <i>Remarks</i>		Keine <i>None</i>	

Prüfparameter
Test parameters

Prüfdatum <i>Date of test</i>	2020-07-13
Geprüfte Probekörperfläche <i>Specimen face tested</i>	Lackierte Seite <i>Painted side</i>
Prüfbedingungen <i>Test conditions</i>	Probekörperhinterlegung: nein Drahtgitter: nein Mit Aluminiumfolie umwickelt: nein Abstandshalter benötigt: nein <i>Specimen backing: no</i> <i>Wire grid: no</i> <i>Wrapped with aluminium foil: no</i> <i>Spacers used: no</i>
Prüfer <i>Operator</i>	Thomas Wolff
Abweichungen vom Prüfverfahren <i>Deviations from the test method</i>	Keine <i>None</i>
Anmerkungen <i>Remarks</i>	Keine <i>None</i>

3. Prüfergebnisse

3. Test results

Messergebnisse

Measurements

	Versuch 1 <i>Test 1</i>	Versuch 2 <i>Test 2</i>	Versuch 3 <i>Test 3</i>	Versuch 4 <i>Test 4</i>
Entzündungszeit <i>Time to ignition</i> (s)	262	181	270	192
Fortschreiten der Flammenfront <i>Progression of the flame front</i>				
t3 (s)	--	--	--	--
t6 (s)	--	--	--	--
t9 (s)	--	--	--	--
t12 (s)	--	--	--	--
t15 (s)	--	--	--	--
Versuchsdauer <i>Test duration</i> (s)	900	900	900	900
Maximale Flammenausbreitungsstrecke <i>Maximum flame spread distance</i> (mm)	262	181	270	192
T (°C)	2	4	3	3
Q	0.32	0.64	0.48	0.48
F _s	1.00	1.00	1.00	1.00
I _s	0.32	0.64	0.48	0.48
Mittelwert I _s <i>Mean I_s</i>	0.5			

Anmerkungen <i>Remarks</i>	Keine <i>None</i>
-------------------------------	----------------------

- T Maximum der Temperaturdifferenz zwischen Probekörper und Kalibrierplatte
Observed maximum stack thermocouple temperature differences between the temperature of the specimen and the temperature of the calibration specimen
- Q Wärmeentwicklungsfaktor
Heat evolution factor
- F_s Flammenausbreitungsfaktor
Flame spread factor
- I_s Flammenausbreitungsindex
Radiant panel index


Beobachtungen
Observations

	Versuch 1 <i>Test 1</i>	Versuch 2 <i>Test 2</i>	Versuch 3 <i>Test 3</i>	Versuch 4 <i>Test 4</i>
Ablösen <i>Delamination</i>	Nein <i>No</i>	Nein <i>No</i>	Nein <i>No</i>	Nein <i>No</i>
Schmelzen <i>Melting</i>	Nein <i>No</i>	Nein <i>No</i>	Nein <i>No</i>	Nein <i>No</i>
Aufbrechen <i>Cracking</i>	Nein <i>No</i>	Nein <i>No</i>	Nein <i>No</i>	Nein <i>No</i>
Abblättern <i>Peeling</i>	Nein <i>No</i>	Nein <i>No</i>	Nein <i>No</i>	Nein <i>No</i>
Abtropfen <i>Dripping</i>	Nein <i>No</i>	Nein <i>No</i>	Nein <i>No</i>	Nein <i>No</i>
Brennendes abtropfen <i>Burning droplets</i>	Nein <i>No</i>	Nein <i>No</i>	Nein <i>No</i>	Nein <i>No</i>
Abplatzen <i>Spalling</i>	Nein <i>No</i>	Nein <i>No</i>	Nein <i>No</i>	Nein <i>No</i>
Plötzliche Freisetzung von brennbaren Pyrolysegasen vom Probekörper, von Klebstoffen oder Bindemitteln <i>Sudden release of combustible pyrolysis gases from specimen, adhesive or bonding agents</i>	Nein <i>No</i>	Nein <i>No</i>	Nein <i>No</i>	Nein <i>No</i>
Anschwellen <i>Swelling</i>	Nein <i>No</i>	Nein <i>No</i>	Nein <i>No</i>	Nein <i>No</i>
Flammen auf der Probekörperrückseite <i>Flaming at the back of the specimen</i>	Nein <i>No</i>	Nein <i>No</i>	Nein <i>No</i>	Nein <i>No</i>
Aufblitzen < 3 s <i>Flashing < 3 s</i>	Ja <i>Yes</i>	Ja <i>Yes</i>	Ja <i>Yes</i>	Ja <i>Yes</i>
Andauernde Flammenfront ≥ 3 s <i>Sustained flame front ≥ 3 s</i>	Nein <i>No</i>	Nein <i>No</i>	Nein <i>No</i>	Nein <i>No</i>

Anmerkungen <i>Remarks</i>	Keine <i>None</i>
-------------------------------	----------------------

Diagramm: Flammenausbreitung

Diagram: Flame spread

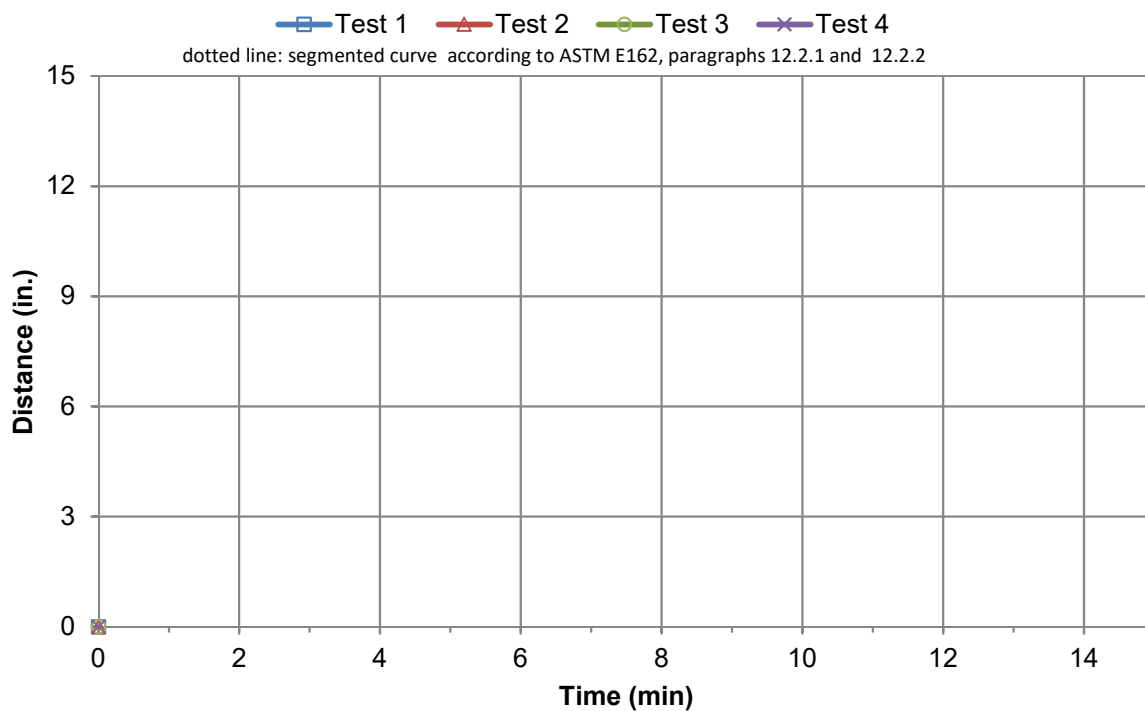

Schaden

Damage



4. Hinweise

4. Remarks

Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf das Verhalten des Produktes unter den besonderen Prüfbedingungen. Sie sind nicht als alleiniges Kriterium zur Bewertung der potenziellen Brandgefahr des Produktes in der praktischen Anwendung zu verstehen.

Von den angelieferten Probekörpern werden keine Rückstellmuster eingelagert.

Die CURRENTA Brandtechnologie ist ein durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die akkreditierten Prüfverfahren sind in der Anlage der Urkunde aufgeführt und umfassen nationale, europäische und internationale Brandprüfmethoden für den Verkehrssektor (Schiene, Straße, Luft, See) sowie den Bau-, Elektro- und Konsumgüterbereich.

Für diese Prüfverfahren ist die CURRENTA Brandtechnologie berechtigt, das kombinierte MRA-Zeichen der DAkkS und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) zu nutzen. Das multilaterale Abkommen „ILAC Mutual Recognition Arrangement (MRA)“ regelt die gegenseitige Anerkennung der Prüfleistungen akkreditierter Laboratorien in den ILAC-Mitgliedsstaaten (u. a. Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada, Schweiz, USA). Damit wird national und international anerkannt, dass die CURRENTA Brandtechnologie die in der Akkreditierungsurkunde aufgeführten Prüfleistungen kompetent durchführen kann.

Durch die regelmäßige Teilnahme an Rundversuchen, organisiert z. B. von CERTIFER oder ISO, stellt die CURRENTA Brandtechnologie eine gleichbleibend hohe Qualität der Prüfergebnisse sicher.

Die auszugsweise Vervielfältigung dieses Prüfberichtes ist nur mit schriftlicher Genehmigung der CURRENTA Brandtechnologie erlaubt.

Stimmen die Sprachversionen nicht überein, so ist die deutsche Version als die verbindliche anzusehen.

The test results relate only to the behavior of the product under the particular conditions of the test. They are not intended to be the sole criterion for assessing the potential fire hazard of the product in use.

Remaining test material will not be stored.

CURRENTA's Fire Technology Department is a testing laboratory accredited to DIN EN ISO/IEC 17025 by the Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS). The accredited test procedures are specified in the annex to the certificate and cover national, European and international fire test methods for the transportation sector (rail, road, air, sea) and for the construction, electrical and consumer goods industries.

For these test procedures, CURRENTA's Fire Technology Department is entitled to use the combined MRA mark of the DAkkS and the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). The ILAC Mutual Recognition Arrangement (MRA) regulates the mutual recognition of the testing services of accredited laboratories in the ILAC member states (e.g. Canada, France, Germany, Italy, Switzerland, United Kingdom, United States). The competence of CURRENTA's Fire Technology Department to perform the test procedures listed in the accreditation certificate is thus recognized nationally and internationally.

CURRENTA's Fire Technology Department ensures the consistently high quality of its test results through regular participation in round robin tests, organized, for example, by CERTIFER or ISO.

This test report shall not be reproduced in part without the written approval of CURRENTA's Fire Technology Department.

If the different language versions do not correspond, the German version is to be considered as binding.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14097-01-02